


Fluxograma 03 - Conduta em caso de acidente com produto químico

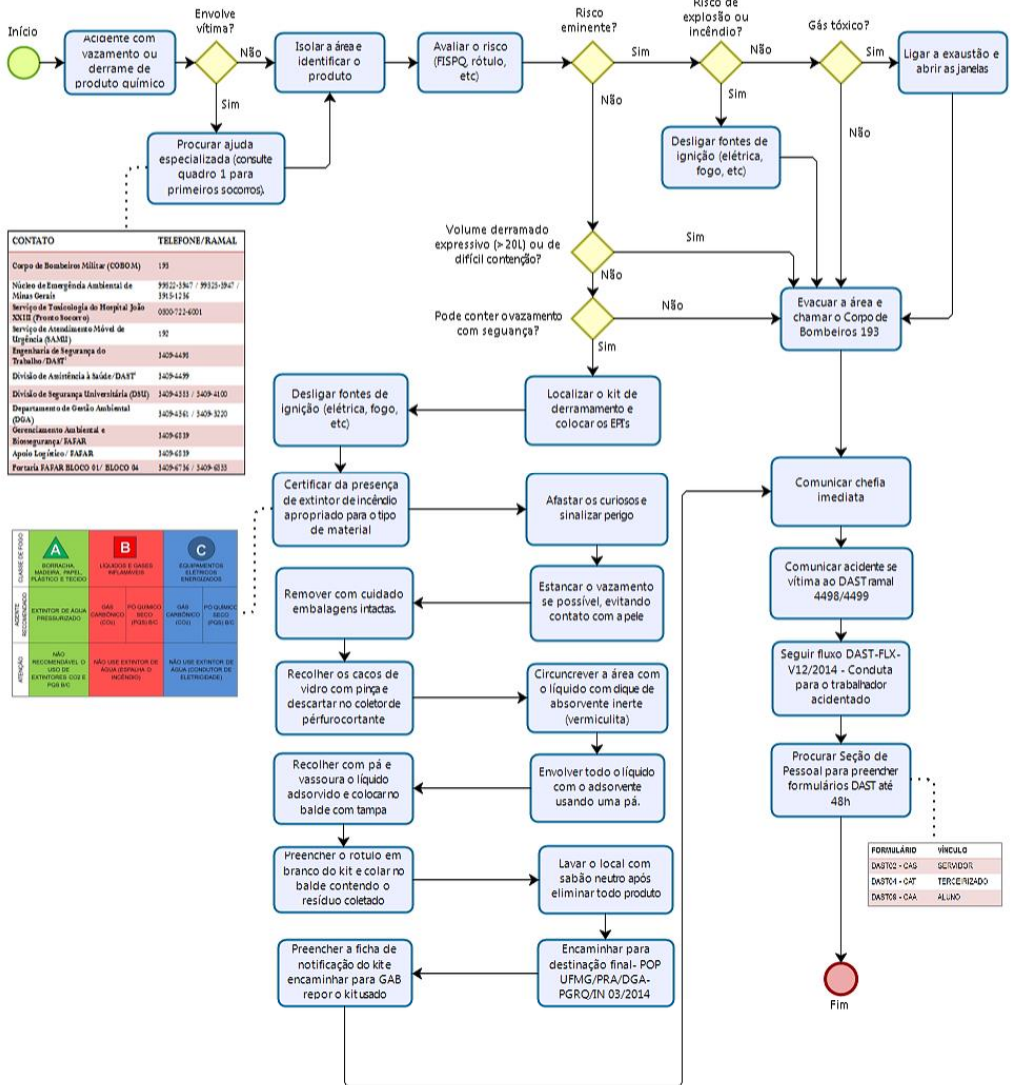

CONTATO	TELEFONE/RAMAL
Corpo de Bombeiros Militar (COBOM)	193
Núcleo de Emergência Ambiental de Minas Gerais	9922-3367 / 9922-3947 / 3915-1136
Seção de Toxicologia do Hospital João XXIII (Pronto Socorro)	0000-721-4001
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)	192
Engenharia de Segurança do Trabalho /DAST	3409-4498
Divisão de Assistência à Saúde /DAST	3409-4499
Divisão de Segurança Universitária (DSU)	3409-4333 / 3409-4100
Departamento de Gestão Ambiental (DGA)	3409-4361 / 3409-3220
Orcenamento Ambiental e Biomeganica /FAFAR	3409-4319
Aplic. Logística /FAFAR	3409-4319
Planta FAFAR BLOC0 81/ BLOC0 84	3409-4736 / 3409-4833

CLASSIFICACAO	A	B	C
TIPO DE PRODUTO	SUBSTANCIA, MISTURA, PASTIL, PASTICO E TERCIO	LIGANDOS E SALES INFLAMAVEIS	EQUIMISTOS, ELETRONICOS, INSTRUMENTAIS
CONDIÇAO DE MANUSEIO	EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADO	GÁS CARBÔNICO (CO2)	GÁS CARBÔNICO (CO2) POSSÍVEL
RECOMENDACAO DE MANUSEIO	NÃO RECOMENDAVEL O USO DE EXTINTORES CO2 E PÓ QUÍMICO	NÃO USE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO O PÓ QUÍMICO	NÃO USE EXTINTOR DE AGUA (EXCETOR DE ELETRONICIS)

FORMULÁRIO	VEÍCULO
DSJ02 - GAB	SEMPDOR
DSJ04 - GAB	TERCEIRIZADO
DSJ06 - GAB	ALINO